

WATEX MWTP TACTIX

TEHNILINE ANDMELEHT

Mobiilne joogivee puhastussüsteem



Enne paigaldamist ja kasutamist lugege dokument täielikult läbi. Hoidke seda seadme juures.

Otstarve ja tööpõhimõte

WATEX MWTP Tactix on teisaldatav neljaastmeline pöördosmoosisüsteem magevee töötlemiseks olukorras, kus püsiv veeühendus ja kanalisatsioon puuduvad. Töötlustapid on mehaaniline sõelfilter, 5 µm polüpropüleenkassett, kookospähklikoorest aktiivsõekassett ja pöördosmoosimembraan.


Kontrollitud tehnilised andmed

Parameeter	Kontrollitud väärtus / tingimus
Tootekood	MWTP TACTIX
Mass	10 kg
Pikkus	0,53 m
Laius	0,18 m
Kõrgus	0,40 m
Nimivooluhulk 12 V korral	20 L/h
Maksimaalne vooluhulk 24 V korral või 220 V muunduri kaudu	60 L/h (1 L/min)
Toitevõimalused	220 V võrk 24 V muunduri kaudu; või kaks 12 V akut jadamisi
Püsiv vee- / kanalisatsiooniühendus	Ei ole vajalik; kasutatakse eraldi teisaldatavaid mahuteid
Töötlusahel	Mehaaniline sõel; 5 µm PP; kookosaktiivsüsi; pöördosmoosimembraan
Filtreerimise kvaliteet	90-95%, sõltuvalt sisendvee kvaliteedist ja käitamistingimustest
Lisavarustus	TDS-mõõtur; kontrollige, kas see kuulub tarnitud seadme komplekti.

Toimivuse tingimused

Esitatud 90-95% filtreerimise kvaliteet on süsteemi lähteväärtus, mitte universaalne saasteainete eemaldamise ega mikrobioloogilise ohutuse garantii. Tootlikkus ja puhastatud vee kvaliteet sõltuvad toorveest, temperatuurist, rõhust, toiteallikast, filtrielementide seisukorrast ning voolikute õigest ühendamisest. Joogikõlblikkus tuleb kinnitada sobiva analüüsiga.

Komponendid ja ühendused

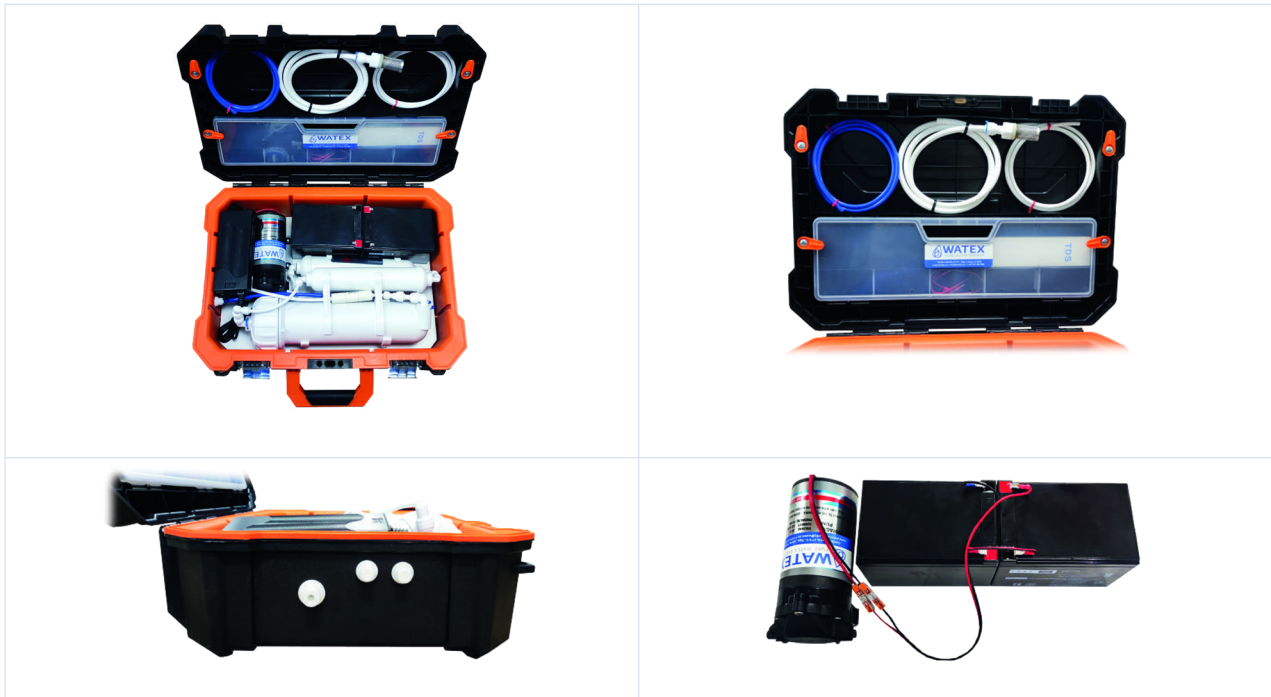

1. Toitemuundur (220 V-lt 24 V-le)	9. Toorvee voolik
2. Veepump	10. Kontsentraadi tagastusvoolik
3. Aku (12 V)	11. TDS-mõõtur (lisavarustus; kontrollige, kas see kuulub komplekti)
4. Aku (12 V)	12. Akude ühenduskaablid
5. Settefiltrikassett (5 µm)	13. VASAK VALGE liitmik - toorvee sisend toorveemahutist
6. Aktiivsöekassett	14. KESKMINE VALGE liitmik - kontsentraadi tagastus toorveemahutisse
7. Pöördosmoosimembraanimoodul	15. PAREM SININE liitmik - puhastatud vee väljalase eraldi puhta vee mahutisse
8. Puhastatud vee voolik	16. Näide: kaks 12 V akut ühendatud jadamisi pumbaga

Tehniline tugi

Watex Estonia OÜ • Reti tee 11, Peetri, 75312 Harju maakond • +372 5886 2212 • info@veefiltrid.ee • www.veefiltrid.ee